



RAPPORT DE FUITES CERTIFIÉ

L'étanchéité des conduits a été réalisée pour :

Plenum Air
1000 Avenue Saint-Charles

Montréal, QC H2C2M3

Téléphone: (514) 988-3077

Identification de l'étui Aeroseal : 7754

Matériel: HomeSeal Advance

Nom du technicien: Valentin Lamoulie

Date: 8/11/2026

Superficie en pieds carrés de la résidence: 1300.0 ft²

Capacité du ventilateur: 1600.0 CFM


Description du système: fournaise geothermique

Description des injections Plenum Injection

Zone desservie par l'appareil de traitement de l'air: 1300.0 ft²


Type de conduit: Supply

Fuite (CFM@25Pa)

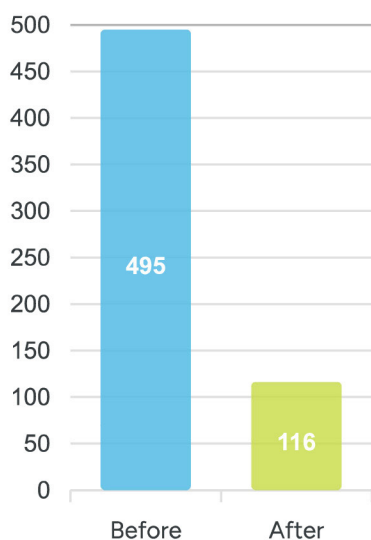

Fuite (CFM/100ft²@25Pa)

1300.00 ft² de la surface de plancher climatisée

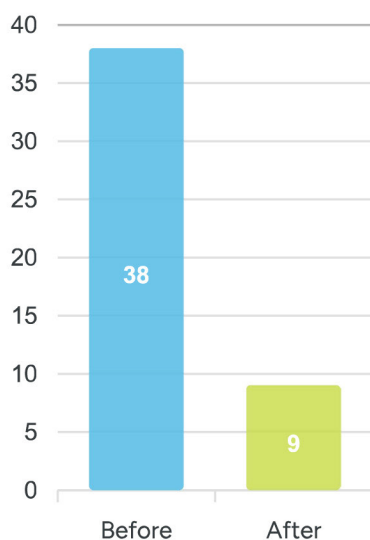

Les résultats de l'étanchéité des conduits sont calculés en CFM à une PRESSION DE SERVICE NORMALE de 25 Pa.

Fuite initiale équivalente à
93.6 Sq.In

Fuite finale équivalente à
21.9 Sq.In

Fuite finale à 25 Pa
8.9 CFM/100ft²@25Pa

Fuite en % de la capacité du système

30.9 %

Avant

7.2 %

Après



Équivalent à la
plantation de 50
arbres

Au-delà de tout autre service de réduction de la consommation d'énergie



Qualité air améliorée



Efficacité améliorée



Confort accru dans la maison

Scannez pour plus de détails

Aeroseal
aeroseal.com
877-FIX-DUCT
info@aeroseal.com



Etanchéité des conduits réalisée par :

Duraclim

7735 boulevard Saint Laurent

Montreal, QC H2R1X1

Téléphone: (514) 661 2242

Le processus Aeroseal utilise le produit d'étanchéité DuctSeal LT, certifié conforme aux exigences de la norme UL 1381 - « Outline of investigation for Aerosol Duct Sealant » (Aperçu de l'étude sur les produits d'étanchéité aérosols pour conduits).